


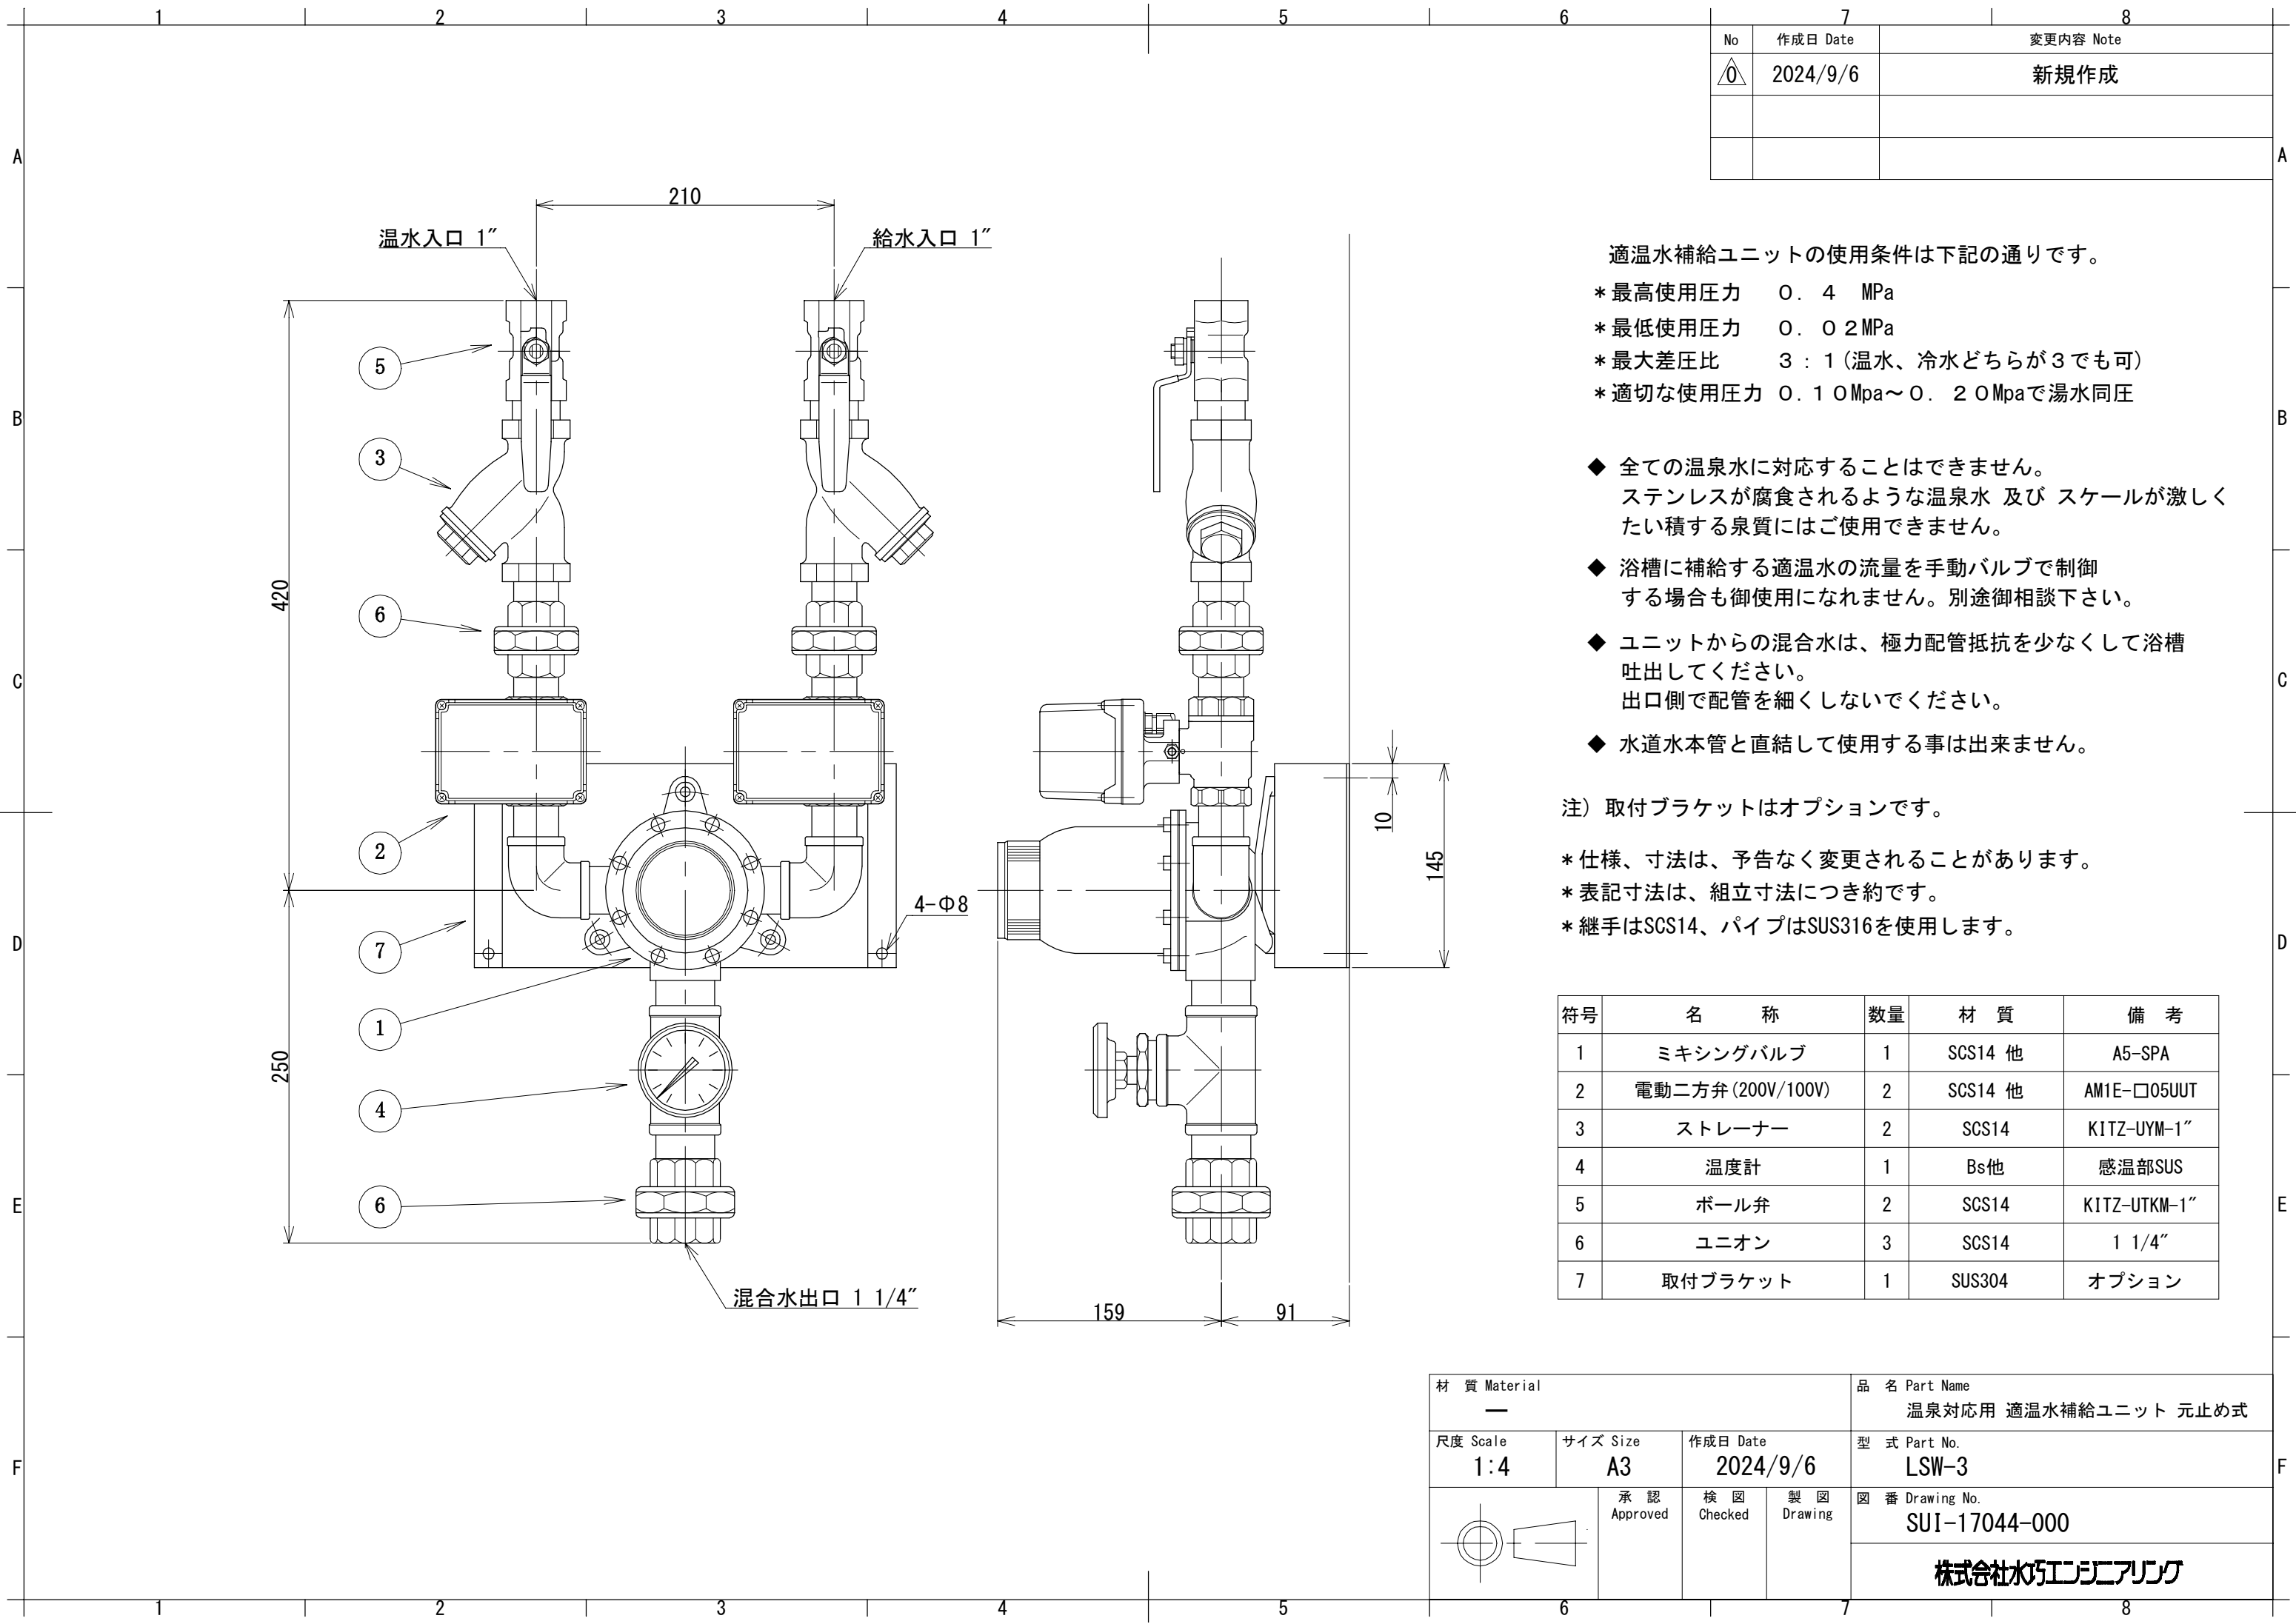

No	作成日 Date	変更内容 Note
0	2024/9/6	新規作成

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。


- * 最高使用圧力 0. 4 MPa
- * 最低使用圧力 0. 0 2 MPa
- * 最大差圧比 3 : 1 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 適切な使用圧力 0. 1 0 Mpa～0. 2 0 Mpaで湯水同圧


- ◆ 全ての温泉水に対応することはできません。
ステンレスが腐食されるような温泉水 及び スケールが激しく
たい積する泉質にはご使用できません。
- ◆ 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御
する場合も御使用になれません。別途御相談下さい。
- ◆ ユニットからの混合水は、極力配管抵抗を少なくして浴槽
吐出してください。
出口側で配管を細くしないでください。
- ◆ 水道水本管と直結して使用する事は出来ません。

注) 取付ブラケットはオプションです。

- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。
- * 継手はSCS14、パイプはSUS316を使用します。

符号	名 称	数量	材 質	備 考
1	ミキシングバルブ	1	SCS14 他	A5-SPA
2	電動二方弁 (200V/100V)	2	SCS14 他	AM1E-□05UUT
3	ストレーナー	2	SCS14	KITZ-UYM-1"
4	温度計	1	Bs他	感温部SUS
5	ボール弁	2	SCS14	KITZ-UTKM-1"
6	ユニオン	3	SCS14	1 1/4"
7	取付ブラケット	1	SUS304	オプション

材 質 Material —			品 名 Part Name 温泉対応用 適温水補給ユニット 元止め式	
尺度 Scale 1:4	サイズ Size A3	作成日 Date 2024/9/6	型 式 Part No. LSW-3	
		承認 Approved	検 図 Checked	製 図 Drawing
		図 番 Drawing No. SUI-17044-000		
株式会社水乃エンジニアリング				

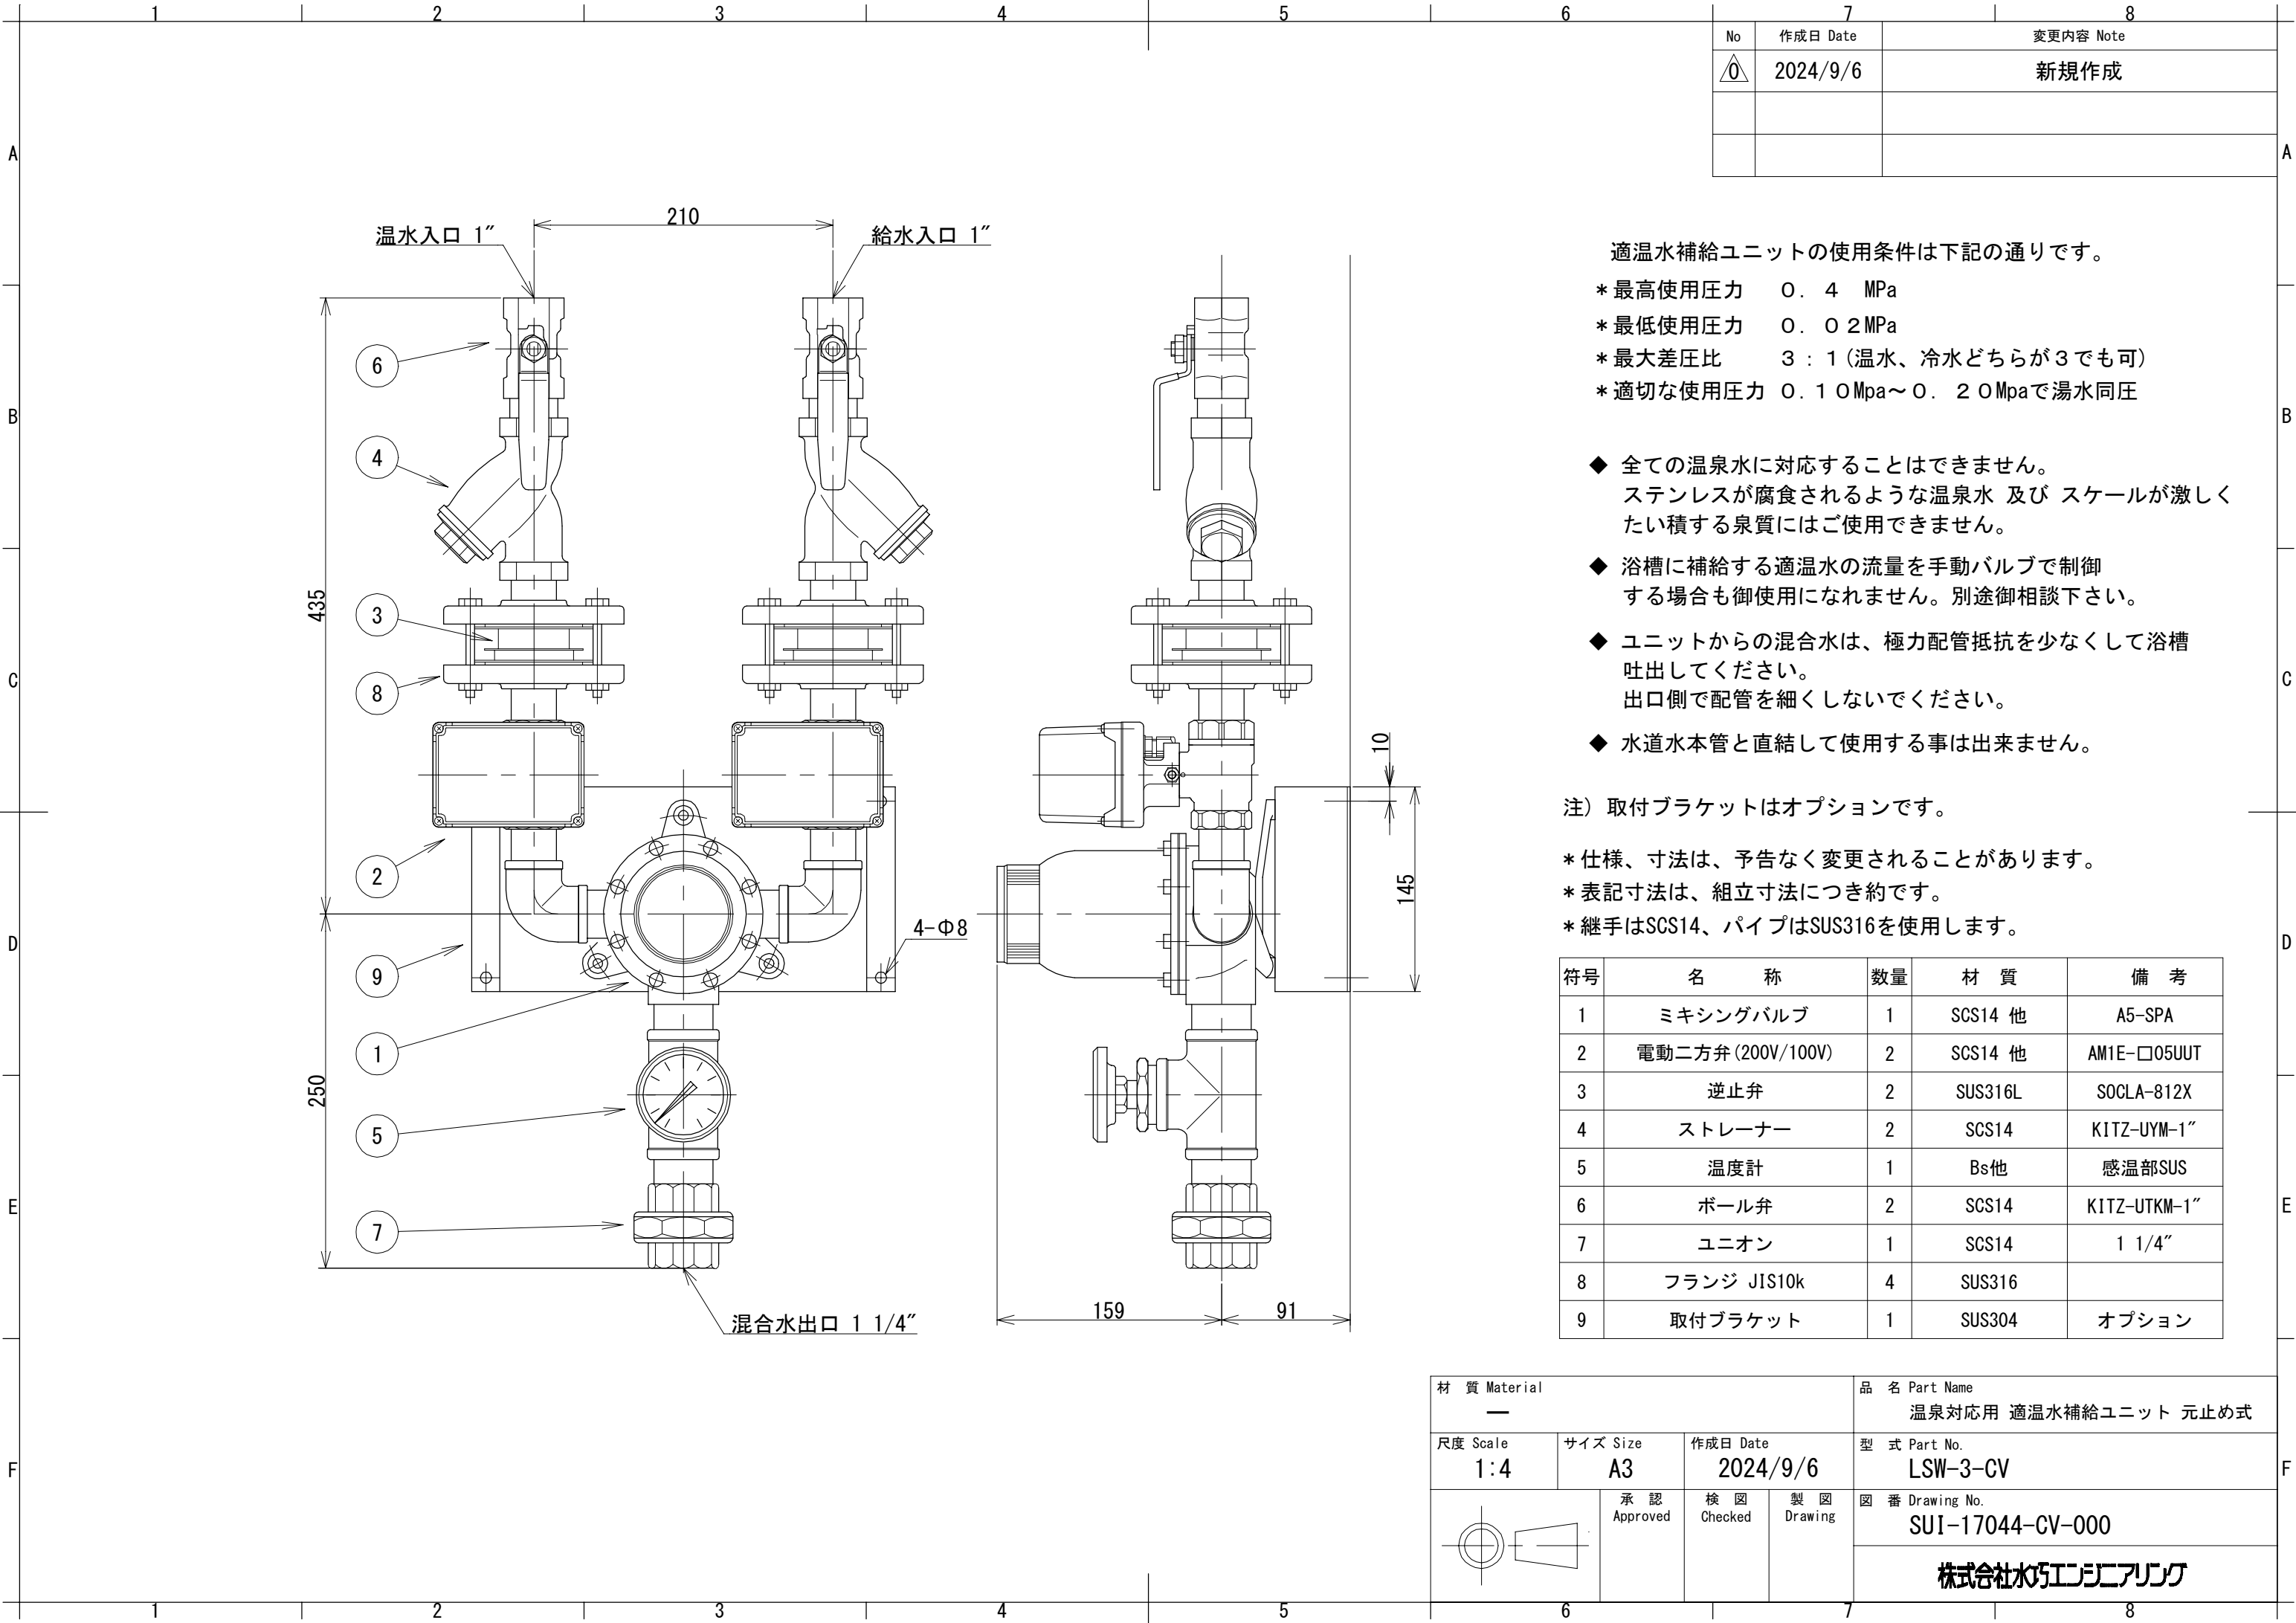

7		8
No	作成日 Date	変更内容 Note
△0	2024/9/6	新規作成

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0. 4 MPa
- * 最低使用圧力 0. 0 2 MPa
- * 最大差圧比 3 : 1 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 適切な使用圧力 0. 1 0 Mpa～0. 2 0 Mpaで湯水同圧

- ◆ 全ての温泉水に対応することはできません。
ステンレスが腐食されるような温泉水 及び スケールが激しく
たい積する泉質にはご使用できません。
- ◆ 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御
する場合も御使用になれません。別途御相談下さい。
- ◆ ユニットからの混合水は、極力配管抵抗を少なくして浴槽
吐出してください。
出口側で配管を細くしないでください。
- ◆ 水道水本管と直結して使用する事は出来ません。

注) 取付ブラケットはオプションです。

- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。
- * 継手はSCS14、パイプはSUS316を使用します。

符号	名 称	数量	材 質	備 考
1	ミキシングバルブ	1	SCS14 他	A5-SPA
2	電動二方弁 (200V/100V)	2	SCS14 他	AM1E-□05UUT
3	逆止弁	2	SUS316L	SOCLA-812X
4	ストレーナー	2	SCS14	KITZ-UYM-1"
5	温度計	1	Bs他	感温部SUS
6	ボール弁	2	SCS14	KITZ-UTKM-1"
7	ユニオン	1	SCS14	1 1/4"
8	フランジ JIS10k	4	SUS316	
9	取付ブラケット	1	SUS304	オプション

材 質 Material —				品 名 Part Name 温泉対応用 適温水補給ユニット 元止め式	
尺度 Scale 1:4	サイズ Size A3	作成日 Date 2024/9/6		型 式 Part No. LSW-3-CV	
		承認 Approved	検 図 Checked	製 図 Drawing	図 番 Drawing No. SUI-17044-CV-000
					株式会社水乃エンジニアリング